



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД)

КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Переславля – Залесского Ярославской области на период до 2032 года (актуализация на 2018 год)	78405.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Переславля – Залесского Ярославской области на период до 2032 года (актуализация на 2018 год)</i>	
Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1. Значения потребления тепловой энергии потребителями	78405.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2. Тепловые сети	78405.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3. Оценка надежности теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей	78405.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5. Графическая часть	78405.ОМ-ПСТ.001.005
Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.002.000
Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1. Инструкция пользователя	78405.ОМ-ПСТ.003.001
Приложение 2. Руководство администратора	78405.ОМ-ПСТ.003.002
Приложение 3. Графическая часть	78405.ОМ-ПСТ.003.003
Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	78405.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей	78405.ОМ-ПСТ.004.001
Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.005.000
Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	78405.ОМ-ПСТ.006.000
Приложение 1. Графическая часть	78405.ОМ-ПСТ.006.001

Наименование документа	Шифр
Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	78405.ОМ-ПСТ.007.000
Книга 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	78405.ОМ-ПСТ.008.000
Книга 9. Перспективные топливные балансы	78405.ОМ-ПСТ.009.000
Книга 10. Оценка надежности теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.010.000
Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	78405.ОМ-ПСТ.011.000
Книга 12. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций	78405.ОМ-ПСТ.012.000
Приложение 1. Графическая часть	78405.ОМ-ПСТ.012.001
Книга 13. Реестр проектов, рекомендуемых к включению в схему теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.013.000
Книга 14. Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2018 год	78405.ОМ-ПСТ.014.000

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	6
Перечень рисунков	7
1 Общее назначение электронной модели систем теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области	8
2 Актуализация электронной модели системы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области	10
3 Описание программного комплекса	12
3.1 Общие положения	12
3.2 Сервер геоинформационной системы Zulu.....	12
3.2.1 Особенности ZuluServer.....	13
3.3 Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu	15
3.3.1 Возможности ГИС Zulu.....	16
3.3.1.1 Организация графических данных	18
3.3.1.2 Работа с системами координат и картографическими проекциями.....	19
3.3.1.3 Организация семантических данных	20
3.3.1.4 Представление данных на карте	20
3.3.1.5 Организация карт	21
3.3.1.6 Редактирование объектов	22
3.3.1.7 Векторные оверлейные операции	22
3.3.1.8 Корректировка растров	23
3.3.1.9 Моделирование сетей и топологические задачи на сетях	23
3.4 Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu	24
3.4.1 Построение расчетной модели тепловой сети	25
3.4.2 Наладочный расчет тепловой сети	32
3.4.3 Поверочный расчет тепловой сети	33
3.4.4 Конструкторский расчет тепловой сети	34
3.4.5 Расчет требуемой температуры на источнике.....	34
3.4.6 Коммутационные задачи	34
3.4.7 Пьезометрический график.....	35
3.4.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.....	36
4 Электронная модель существующей системы теплоснабжения. Этапы актуализации.....	37
4.1 Информационно-графическое описание объектов системы	

теплоснабжения.....	37
4.2 Отладка и калибровка электронной модели	39
5 Электронная модель перспективной системы теплоснабжения	43
6 Документы по актуализированной электронной модели	60

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 4.1 – Результаты выполнения калибровки электронной модели системы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области для отопительного (зимнего) периода	41
Таблица 5.1 – База абонентов, планируемых к подключению, в перспективных модельных базах (Вариант 1)	44
Таблица 5.2 – База абонентов, планируемых к подключению, в перспективных модельных базах (Вариант 2)	54

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 3.1 - Встроенный клиент ГИС Zulu – ZuluServer	13
Рисунок 3.2 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимам	25
Рисунок 3.3 - Обобщенный потребитель	27
Рисунок 3.4 - ЦТП	27
Рисунок 3.5 – Перемычка	28
Рисунок 3.6 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка	28
Рисунок 3.7 - Насосная станция	29
Рисунок 3.8 - Пьезометрические графики	29
Рисунок 3.9 - Напорно-расходная характеристика насоса	30
Рисунок 3.10 - Дросселирующие устройства	31
Рисунок 3.11 - Дроссельная шайба	31
Рисунок 3.12 - Регулятор давления	32
Рисунок 3.13 - Пьезометрический график	35
Рисунок 4.1 - Визуальное отображение структуры тепловых сетей от источников тепловой энергии города Переславля-Залесского Ярославской области	38

1 ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках актуализации схемы теплоснабжения разработана электронная модель систем теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области на базе программно-расчетного комплекса «ZULU» (далее по тексту ЭМ) в целях:

- создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения города;
- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;
- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;
- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;
- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;
- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области, привязанных к топооснове города;
- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);
- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих

источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;
- оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в целом по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам;
- мониторинг развития схемы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области;
- обеспечение ежегодной актуализации схемы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ №154.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения в части электронной модели выполнены, в частности, следующие работы:

- трассировка и внесение в модель характеристик тепловых сетей по предоставленным данным теплоснабжающих организаций;
- внесение в модель характеристик подключенных потребителей в соответствии с предоставленными базами абонентов теплоснабжающих организаций;
- калибровка электронной модели по фактическим данным из суточных ведомостей источников тепловой энергии.

2 АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Актualизированная электронная модель системы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых к электронным моделям в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г.:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения в части электронной модели выполнены следующие работы:

- создание модельной базы –«ts_2017» («Существующее положение») - актуализированная модельная база по существующему состоянию системы теплоснабжения
- выверка и соответствующая корректировка трассировки и характеристик тепловых сетей по предоставленным данным теплоснабжающих организаций;
- выверка и соответствующая корректировка подключенных потребителей в соответствии с предоставленными базами абонентов теплоснабжающих организаций;
- калибровка электронной модели по фактическим данным из суточных ведомостей источников тепловой энергии;
- в соответствии с мастер-планом создание перспективных модельных баз на период до 2032 годов – «ts_2032_var_1», «ts_2032_var_2»;
- проведение гидравлических расчетов для оценки перспективного состояния системы теплоснабжения до 2032 года.

3 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

3.1 Общие положения

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения города использовался программно-расчетный комплекс ZULU.

В данном разделе представлено краткое описание функциональных возможностей основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, необходимых для эксплуатации ЭМ:

- сервер геоинформационной системы Zulu;
- инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu;
- пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo;

3.2 Сервер геоинформационной системы Zulu

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет.

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их несанкционированного изменения.

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. Система паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и ограничения для доступа и работы с данными.

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный клиент ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с локальной машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer.

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, либо имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети Интернет.




Рисунок 3.1 - Встроенный клиент ГИС Zulu – ZuluServer

3.2.1 Особенности ZuluServer

Адресация данных

ГИС Zulu в своей работе с данными использует путь к файлам слоев, карт, проектов и других, эти данные представляющим. Путь к файлу может быть локальным типа «C:\Zulu\Buildings.b00» или сетевым вида «\\server\C\Zulu\Buildings.b00». Для доступа же к данным на сервере, Zulu пользуется адресом ресурса URL (uniform resource location) вида «zulu://server/buildings.zl». Подобно тому, как веб-браузер использует URL для доступа к страницам веб-сайта, ГИС Zulu использует свой тип URL для адресации к данным на сервере ZuluServer.

Наложение слоев с разных серверов

ГИС Zulu дает возможность работать одновременно с картами и слоями с разных серверов и накладывать в одной карте слои с локальной машины и слои с сервера друг на друга в произвольном порядке.

Например, на карту местности в виде слоев, загруженных с удаленного сервера (допустим, из Интернета) можно наложить план предприятия с сервера данного предприятия, а поверх расположить схему инженерных коммуникаций, расположенную на клиентской машине.

Многопользовательское редактирование

ZuluServer дает возможность одновременного редактирования одних и тех же графических и табличных данных несколькими пользователями. При этом ведется независимый для каждого пользователя журнал отката.

Автоматическое обновление карты

При изменении данных одним из клиентов, сервер оповещает всех клиентов, пользующихся в данный момент этими данными, что приводит к автоматическому обновлению данных на карте.

Публикация данных

ZuluServer спланирован так, чтобы дать возможность быстро и просто опубликовать данные, созданные с помощью настольной версии ГИС Zulu. Физический формат данных при этом не меняется. Достаточно с помощью утилиты подготовки данных или вручную настроить ссылки для сервера ZuluServer и данные становятся доступными в сети. Подобно веб-серверу, сервер Zulu по запросу с клиентского места нужного ресурса предоставит данные, сопоставленные с этим ресурсом.

Администрирование данных

ZuluServer предоставляет возможность разграничить доступ к данным и назначить различные правила и права доступа к ним. Можно предоставить как анонимный доступа к данным для широкой публики, так и ограничить его для узкого круга пользователей, определив для каждого из них какие операции с данными ему разрешены.

Web-службы WMS и WFS

ZuluServer позволяет работать с данными сервера по спецификациям WMS 1.1.1, WMS 1.3.0 (Web Map Service) и WFS 1.0.0 (Web Feature Service) разработанными OGC

(Open Geospatial Consortium).

Web-служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в частности, Zulu, Google Earth, Google Api, Open Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS и др.

Web-служба WFS обеспечивает доступ к векторной и семантической информации сервера для клиентов, поддерживающих данную спецификацию.

Пространственный фильтр к данным

Права доступа к серверным данным для пользователя или группы пользователей можно ограничить областью, заданной простым или составным полигоном.

Если введено такое ограничение, то пользователь сможет отображать слои и оперировать данными только в пределах указанной области.

Авторизация Windows

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для авторизации пользователя на сервере, как это делает, например, Microsoft SQL Server. Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль.

3.3 Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu

ГИС Zulu - инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как MapInfo,

AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и прочие будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие программы как MapInfo, AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML. В системе Zulu также могут без преобразования использоваться описатели растровых объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.

Геоинформационная система Zulu по внешнему виду весьма похожа на широко распространенные продукты семейства Microsoft Office и имеет схожее оборудование меню и панелей инструментов.

3.3.1 Возможности ГИС Zulu

Система обладает широкими возможностями:

- создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без сглаживания;
- осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;
- пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);
- с помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;
- при векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;
- работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других источников ODBC или ADO);

- выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);
- выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;
- создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;
- экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;
- Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;
- выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;
- отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);
- создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;
- создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;
- изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;
- решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);
- для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));
- с помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенного на карте схематично;
- создавать макеты печати;
- импортировать графические данные из MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF) и ArcView (SHP);
- экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12

(DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP);

- создавать макросы на языках VB Script или Java Script;
- осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;
- создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

3.3.1.1 Организация графических данных

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

- векторные слои;
- растровые слои;
- слои рельефа;
- слои WMS (Web Map Service).

Векторные слои

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую скорость работы графических и топологических алгоритмов. Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Объекты векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);
- текстовые;
- линейные (линии, полилинии);
- площадные (контурные, поликонтурные).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой

данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);
- линейные (линии, полилинии);
- площадные (контуры, поликонтуры).

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Прimitives пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Растровые слои

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).

Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

3.3.1.2 Работа с системами координат и картографическими проекциями

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности эта возможность позволят, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

3.3.1.3 Организация семантических данных

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

- Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;
- Microsoft Access;
- Microsoft SQL Server;
- ORACLE;
- другие источники ODBC или ADO.

Импорт/экспорт данных

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

- MapInfo MIF/MID;
- AutoCAD DXF;
- Shape SHP;
- Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP));
- Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

3.3.1.4 Представление данных на карте

Карта может содержать произвольное число графических слоев - одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении "на лету".

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно задать один стиль.

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может переопределяться программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки. Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.).

3.3.1.5 Организация карт

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба.

3.3.1.6 Редактирование объектов

Для редактирования и ввода объектов предусмотрены:

- возможности ввода и редактирования:
 - ввод с экрана мышкой
 - ввод по координатам с клавиатуры
 - трассировка линий
 - автозамыкание контуров
 - вырезка/копирование/вставка - дублирование
 - поворот объекта.
- операции отмены/возврата действия (Undo / Redo).
- редактирование группы объектов:
 - удаление - перемещение;
 - дублирование;
 - поворот - вырезка/копирование/вставка.
- редактирование элементов объекта:
 - перемещение/удаление/вставка узлов;
 - перемещение/удаление ребер;
 - разбиение участка символьным объектом.
- трансформация.

3.3.1.7 Векторные оверлейные операции

Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

- объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);
- разъединение объектов;
- разделение одного объекта группой объектов;
- вырезка из одного объекта области группы объектов;

- отрезание объекта вне области группы других объектов;
- узлование;
- буферные зоны;
- построение контуров по сети.

3.3.1.8 Корректировка растров

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние, поля.

3.3.1.9 Моделирование сетей и топологические задачи на сетях

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка

объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.

3.4 Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu

Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- построение расчетной модели тепловой сети;
- паспортизация объектов сети;
- наладочный расчет тепловой сети;
- поверочный расчет тепловой сети;
- конструкторский расчет тепловой сети;
- расчет требуемой температуры на источнике;
- коммутационные задачи;
- построение пьезометрического графика;
- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

3.4.1 Построение расчетной модели тепловой сети

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Математическая модель сети для проведения теплогидравлических расчетов представляет собой граф, где дугами, соединяющими узлы, являются участки трубопроводов.

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, задаваемых разными режимами:




Рисунок 3.2 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Это внешнее представление сети. Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или из обратного трубопроводов.

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель - это узловый элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 35 схем присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель - это узел, на котором нагрузка задается либо потребляемым расходом, либо расход обусловлен заданным сопротивлением узла.

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в

магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.



Рисунок 3.3 - Обобщенный потребитель

ЦТП - это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смещения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 29 схем присоединения ЦТП.




Рисунок 3.4 - ЦТП

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.




Рисунок 3.5 – Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.




Рисунок 3.6 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.



Рисунок 3.7 - Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.




Рисунок 3.8 - Пьезометрические графики

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует

задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.




Рисунок 3.9 - Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают.

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке - это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.




Рисунок 3.10 - Дросселирующие устройства

С точки зрения модели дроссельная шайба это фиксированное сопротивление, определяемое диаметром шайбы, которое можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. Так как это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.




Рисунок 3.11 - Дроссельная шайба

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.




Рисунок 3.12 - Регулятор давления

На рисунке показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Регулятор расхода - это узел с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать постоянным заданное значение проходящего через регулятор расхода.

Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

3.4.2 Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет

может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.4.3 Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего

воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.4.4 Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

3.4.5 Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

3.4.6 Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

3.4.7 Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.




Рисунок 3.13 - Пьезометрический график

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование,

геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

3.4.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

4 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЭТАПЫ АКТУАЛИЗАЦИИ

4.1 Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения

На основе существующей ЭМ для целей ее актуализации была создана модельная база – «ts_2017» («Существующее положение»), в которой проводилась выверка с последующей корректировкой информационно-графического описания существующих объектов системы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области с учетом изменений, произошедших за период 2015 – 2017 годов, по данным Заказчика (база абонентов; базы тепловых сетей; суточные ведомости).

В актуализированной базе данных электронной модели описаны и при необходимости дополнены (скорректированы) паспортные характеристики всех типов объектов системы теплоснабжения. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных у теплоснабжающих компаний.

Визуальное отображение структуры тепловых сетей представлено на рисунке 3.1.

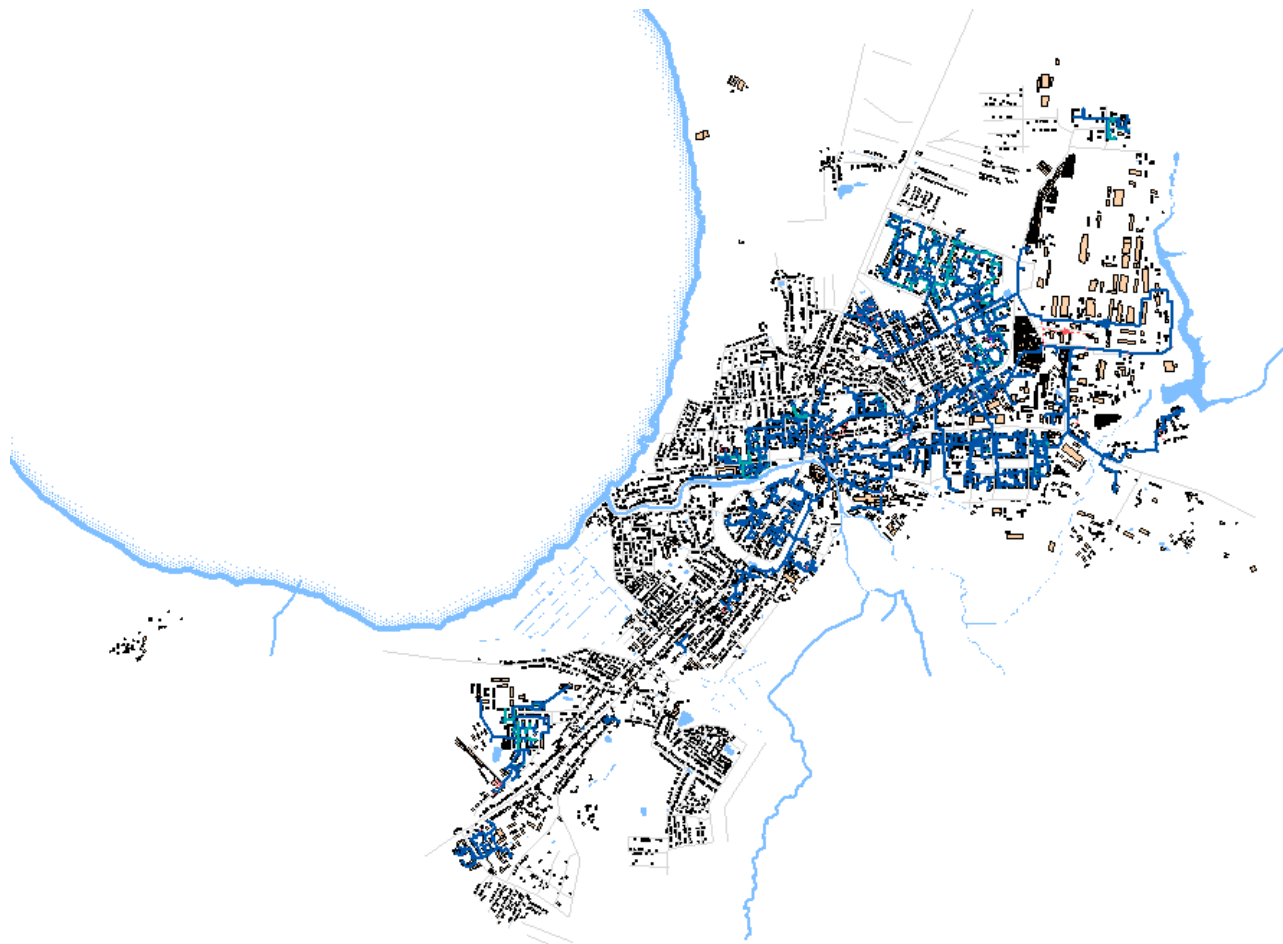


Рисунок 4.1 - Визуальное отображение структуры тепловых сетей от источников тепловой энергии города Переславля-Залесского Ярославской области

4.2 Отладка и калибровка электронной модели

В рамках данного этапа были выполнены:

- отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных;
- калибровка модели с целью достижения соответствия расчетных параметров модели фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения (при наличии информации по расходам, давлениям воды в подающих и обратных трубопроводах системы теплоснабжения для фактического режима).

На этапе отладки электронной модели был проведен анализ полноты и достоверности внесенных исходных данных.

Калибровка модели - процесс идентификации и тонкой настройки наборов исходных данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения. Для организации процесса калибровки ЭМ выбираются реперные узлы в каждой из систем теплоснабжения, такие как: выводной коллектор на источнике и/или насосные станции и/или тепловые пункты и прочие элементы тепловой сети, по которым имеются фактические данные по расходам теплоносителя и располагаемым напорам за отопительный период 2016/2017 гг.

Одним из незаменимых инструментов при калибровке гидравлической модели тепловой сети является пьезометрический график, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

Также для выполнения калибровки использовались результаты гидравлических расчетов для элементов тепловой сети, а также графическое представление параметров теплоносителя.

Параллельно работе с вышеописанным инструментарием проводилась корректировка изначально введенных данных по шероховатости трубопроводов, значениям местных сопротивлений и пр. с целью получения максимального соответствия параметров расчетной модели с фактическими параметрами систем теплоснабжения.

Результаты выполненной калибровки в электронной модели представлены в сравнительной таблице 4.1. для базового периода разработки схемы теплоснабжения (отопительного периода 2016/2017 гг.).

Таблица 4.1 – Результаты выполнения калибровки электронной модели системы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области для отопительного (зимнего) периода

Энергоисточник, магистральный вывод	Параметры гидравлических режимов работы				Погрешность м/д расходом, полученным в эл. модели, и фактическим расходом теплоносителя в трубопроводе (%)
	по данным фактического режима работы в отопительный период 2016/2017 гг.		по результатам выполненной калибровки электронной модели системы теплоснабжения		
	Давление в подающем/обратном трубопроводах, (м вод. ст. / м вод. ст.)	Расход теплоносителя в подающем / обратном трубопроводах, (м³/ч / м³/ч)	Давление в подающем/обратном трубопроводах, (м вод. ст. / м вод. ст.)	Расход теплоносителя в подающем / обратном трубопроводах, (м³/ч / м³/ч)	
ООО "ПЭК"					
Котельная ООО «ПЭК» вывод М-1	60 / 30	975,1 / -942,1	60 / 30	947,0 / -939,8	2,8
Котельная ООО «ПЭК» вывод М-3	59 / 14	1246,9 / -1185,0	59 / 14	1246,9 / -1233,6	0
МУП "Спектр"					
Котельная ул. Московская, 15	19 / 8	-	19 / 8	19 / -18,9	-
Котельная ул. Зеленая	21 / 9	-	21 / 9	6,7 / -6,6	-
Котельная ул. Московская, 26	-	-	-	-	-
Котельная ул. Кардовского, 62Б	19 / 9	-	19 / 9	-	-
Котельная пос. Сельхозтехника	55 / 24	-	55 / 24	50 / -49,9	-
ООО "МЭС"					
Котельная пос. Молодежный	28 / 20	-	28 / 20	22,8 / -21,0 (с учетом ГВС)	-
Котельная мкр. Чкаловский	55 / 25	-	55 / 25	84,5 / -83,3	-

Фактические данные по расходам были предоставлены только по Котельной ООО «ПЭК» вывод М-1 и М-3. Из таблицы видно, что расхождения между полученным в электронной модели расходом и фактическим в пределах допустимой погрешности.

В дальнейшем разработанная электронная модель использована в качестве основного инструментария для разработки сценариев развития системы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области до 2032 года.

Результаты калибровки гидравлических режимов системы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области представлена в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области на период до 2032 года (актуализация на 2018 год). Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.001.000) Приложение 4. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.001.004).

5 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Моделирование перспективного варианта развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.) осуществляется через механизм создания и администрирования специальных "модельных" баз - наборов данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых можно производить любые манипуляции без риска исказить или повредить контрольную базу.

В результате создания перспективного варианта до конечных потребителей в ЭМ в соответствии с мастер-планом были созданы модельные базы, отражающие перспективные состояния системы теплоснабжения на 2032 год.

В перспективных модельных базах у планируемых к подключению потребителей в поле «Номер_ПП» внесен следующий код:

ПП_x_y, где

«ПП» - обозначает актуализированный перспективный потребитель;

«х» - порядковый номер в перспективной базе абонентов, которая представлена в таблице 5.1;

«у» - год строительства.

Результаты расчета перспективных гидравлических режимов системы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области представлена в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области на период до 2032 года (актуализация на 2018 год). Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.004.000). Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.004.001).

Таблица 5.1 – База абонентов, планируемых к подключению, в перспективных модельных базах (Вариант 1)

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
1	ПП_1_2020	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2020	2020	0,1017	0,022	0,1237
2	ПП_1_2021	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2021	2021	0,1806	0,0398	0,2204
3	ПП_1_2022	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2022	2022	0,1806	0,0398	0,2204
4	ПП_1_2023	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2023	2023	0,1806	0,0398	0,2204
5	ПП_1_2024	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2024	2024	0,1806	0,0398	0,2204
6	ПП_1_2025	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2025	2025	0,2708	0,0597	0,3305
7	ПП_1_2026	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2026	2026	0,2708	0,0597	0,3305
8	ПП_2_2019_ГВС	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2019_ГВС	2019	0	0,0712	0,0712
9	ПП_2_2019_ОТ	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2019_ОТ	2019	0,3284	0	0,3284
10	ПП_2_2020_ГВС	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2020_ГВС	2020	0	0,0713	0,0713
11	ПП_2_2020_ОТ	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2020_ОТ	2020	0,3287	0	0,3287
12	ПП_2_2021_ГВС	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2021_ГВС	2021	0	0,0957	0,0957
13	ПП_2_2021_ОТ	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2021_ОТ	2021	0,4347	0	0,4347
14	ПП_2_2022_ГВС	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2022_ГВС	2022	0	0,0957	0,0957

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
15	ПП_2_2022_ОТ	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2022_ОТ	2022	0,4347	0	0,4347
16	ПП_2_2023_ГВС	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2023_ГВС	2023	0	0,0957	0,0957
17	ПП_2_2023_ОТ	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2023_ОТ	2023	0,4347	0	0,4347
18	ПП_2_2024_ГВС	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2024_ГВС	2024	0	0,0957	0,0957
19	ПП_2_2024_ОТ	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2024_ОТ	2024	0,4347	0	0,4347
20	ПП_2_2025_ГВС	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2025_ГВС	2025	0	0,0655	0,0655
21	ПП_2_2025_ОТ	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2025_ОТ	2025	0,2976	0	0,2976
22	ПП_2_2026_ГВС	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2026_ГВС	2026	0	0,0655	0,0655
23	ПП_2_2026_ОТ	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2026_ОТ	2026	0,2976	0	0,2976
24	ПП_4_2017_ГВС	Котельная ООО "ПЭК" или индивидуальный источник	Урицкого ул., 5	ЖК "Петровская слобода".	ПП_4_2017_ГВС	2017	0	0,0193	0,0193
25	ПП_4_2017_ОТ	Котельная ООО "ПЭК" или индивидуальный источник	Урицкого ул., 6	ЖК "Петровская слобода".	ПП_4_2017_ОТ	2017	0,1107	0	0,1107
26	ПП_5_2018_ГВС	Котельная ООО "ПЭК" или индивидуальный источник	Урицкого ул., 5	ЖК "Петровская слобода".	ПП_5_2018_ГВС	2018	0	0,0269	0,0269

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
27	ПП_5_2018_ОТ	Котельная ООО "ПЭК" или индивидуальный источник	Урицкого ул., 5	ЖК "Петровская слобода".	ПП_5_2018_ОТ	2018	0,1547	0	0,1547
28	ПП_6_2017_ГВС	Новая котельная 10 мкр. или индивидуальный источник	Магистральная ул., 39	Строительство 21-квартирного жилого дома №6 по ул. Магистральная	ПП_6_2017_ГВС	2017	0	0,0118	0,0118
29	ПП_6_2017_ОТ	Новая котельная 10 мкр. или индивидуальный источник	Магистральная ул., 39	Строительство 21-квартирного жилого дома №6 по ул. Магистральная	ПП_6_2017_ОТ	2017	0,068	0	0,068
30	ПП_7_2018	Котельная ООО "ПЭК" или индивидуальный источник	Вокзальная ул., 2	Строительство 33-х квартирного жилого дома по ул. Вокзальная, д. 2 (возле д. 15)	ПП_7_2018	2018	0,0938	0,0163	0,1101
31	ПП_8_2019	Котельная ООО "ПЭК" или индивидуальный источник	Вокзальная ул., 12	Строительство 33-х квартирного жилого дома по ул. Вокзальная, д. 12	ПП_8_2019	2019	0,0938	0,0163	0,1101

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
32	ПП_9_2017	Котельная ООО "ПЭК" или индивидуальный источник	Плановый пр-д,	ЖК "Трилогия". Строительство 9-ти квартирного жилого дома по ул. Плановый проезд (строение №2)	ПП_9_2017	2017	0,0263	0,0046	0,0309
33	ПП_10_2017	Котельная ООО "ПЭК" или индивидуальный источник	Плановый пр-д,	ЖК "Трилогия". Строительство 24-квартирного жилого до (строение №1) по ул. Плановый проезд	ПП_10_2017	2017	0,0703	0,0123	0,0826
34	ПП_11_2018	Котельная ООО "ПЭК" или индивидуальный источник	Плановый пр-д,	ЖК "Трилогия". Строительство 36-ти квартирного жилого дома по ул. Плановый проезд (строение №3)	ПП_11_2018	2018	0,1055	0,0184	0,1239

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
35	ПП_12_2018	Котельная ООО "ПЭК" или индивидуальный источник	Плановый пр-д,	ЖК "Трилогия". Строительство 9-квартирного жилого до (строение №4) по ул. Плановый проезд	ПП_12_2018	2018	0,0263	0,0046	0,0309
36	ПП_13_2017 (ИТП)	Индивидуальное теплоснабжение	Призывной пер.,	Строительство 36-ти квартирного жилого дома по пер. Призывному	ПП_13_2017	2017	0,1111	0,0194	0,1305
37	ПП_14_2019	Котельная ООО "ПЭК"	Конная ул., 4	Строительство 2-х этажного жилого дома на месте снесенного ул. Конная, д. 4	ПП_14_2019	2019	0,0281	0,0049	0,033
38	ПП_15_2020	Котельная ООО "ПЭК"	Народная пл., 4	Строительство 2-х этажного жилого дома на месте снесенного пл. Народная, д. 4	ПП_15_2020	2020	0,0703	0,0123	0,0826

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
39	ПП_16_2020	Котельная ООО "ПЭК"	Народная пл., 3	Строительство 2-х этажного жилого дома на месте снесенного пл. Народная, д. 3	ПП_16_2020	2020	0,0844	0,0147	0,0991
40	ПП_31_2020_ГВС	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	Детский сад на 140 мест в 10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_31_2020_ГВС	2020	0	0,0069	0,0069
41	ПП_31_2020_ОТ	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	Детский сад на 140 мест в 10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_31_2020_ОТ	2020	0,1185	0	0,1185
42	ПП_31_2021_ГВС	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	Детский сад на 140 мест в 10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_31_2021_ГВС	2021	0	0,0062	0,0062
43	ПП_31_2021_ОТ	Новая котельная 10 мкр.	Менделеева ул.,	Детский сад на 140 мест в 10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_31_2021_ОТ	2021	0,1057	0	0,1057
44	ПП_32_2019	Котельная ООО "ПЭК"	Озерная ул.,	Гостиница на 140 мест 8-эт. по ул. Озерная	ПП_32_2019	2019	0,1302	0,0185	0,1487
45	ПП_32_2020	Котельная ООО "ПЭК"	Озерная ул.,	Гостиница на 140 мест 8-эт. по ул. Озерная	ПП_32_2020	2020	0,1302	0,0185	0,1487

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
46	ПП_33_2018_ГВС	Котельная ООО "ПЭК"	Урицкого ул.,	Торговый центр по ул. Урицкого	ПП_33_2018_ГВС	2018	0	0,0066	0,0066
47	ПП_33_2018_ОТ	Котельная ООО "ПЭК"	Урицкого ул.,	Торговый центр по ул. Урицкого	ПП_33_2018_ОТ	2018	0,1134	0	0,1134
48	ПП_34_2017	Котельная ООО "ПЭК" или автономная котельная	Комитетская ул., 22	Строительство кафе по ул. Комитетская, д. 22	ПП_34_2017	2017	0,0118	0,0007	0,0125
49	ПП_35_2018	Котельная ООО "ПЭК"	Магистральная ул., 20	Строительство технического корпуса по ул. Магистральная, 20	ПП_35_2018	2018	0,0778	0,0046	0,0824
50	ПП_36_2019 (ИТП)	Индивидуальное теплоснабжение	Ветеринарный пер., 3	Строительство туристического комплекса пер. Ветеринарный, д. 3	ПП_36_2019	2019	0,0846	0,0049	0,0895
51	ПП_37_2017	Котельная ООО "ПЭК"	Кузнецова ул., 9	Строительство 4-х этажного здания гостиницы по ул. Кузнецова, д. 9	ПП_37_2017	2017	0,2115	0,0124	0,2239

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
52	ПП_38_2017	Котельная ООО "ПЭК"	Свободы ул., 18	Строительство торгово-офисного здания по ул. Свободы, д.18	ПП_38_2017	2017	0,0254	0,0015	0,0269
53	ПП_39_2019	Котельная ООО "ПЭК"	Советская ул., 33	Строительство административно-офисного здания (ул. Советская, д. 33)	ПП_39_2019	2019	0,1692	0,0099	0,1791
54	ПП_40_2017_ГВС	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 13	Магазин	ПП_40_2017_ГВС	2017	0	0,0012	0,0012
55	ПП_40_2017_ОТ	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 13	Магазин	ПП_40_2017_ОТ	2017	0,0212	0	0,0212
56	ПП_41_2018	Котельная ООО "ПЭК"	Горсоветский пер., 1	Изолятор временного содержания	ПП_41_2018	2018	0,0778	0,0046	0,0824
57	ПП_42_2017	Котельная п. Молодежный	Магистральная ул., 41А	Административно-торговый центр	ПП_42_2017	2017	0,0575	0,0034	0,0609
58	ПП_43_2017	Котельная ООО "ПЭК"	Магистральная ул., 3А	Производственно-складской корпус	ПП_43_2017	2017	0,055	0,0032	0,0582
59	ПП_44_2018	Котельная по ул. Зеленая или индивидуальный источник	Котельная по ул. Зеленая или индивидуальный источник	Торгово-офисный центр (корпуса А и Б)	ПП_44_2018	2018	0,0931	0,0054	0,0985

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
60	ПП_44_2019	Котельная по ул. Зеленая	Кардовского ул., 70	Торгово-офисный центр (корпуса А и Б)	ПП_44_2019	2019	0,0931	0,0054	0,0985
61	ПП_45_2021	Котельная ООО "ПЭК"	Комсомольская ул., 1	Здание социально-культурного назначения	ПП_45_2021	2021	0,0528	0,0031	0,0559
62	ПП_45_2022	Котельная ООО "ПЭК"	Комсомольская ул., 3	Здание социально-культурного назначения	ПП_45_2022	2022	0,0755	0,0045	0,08
63	ПП_46_2023	Котельная ООО "ПЭК"	Кузнецова ул.,	Объекты административно-делового и культурного назначения	ПП_46_2023	2023	0,1208	0,0071	0,1279
64	ПП_47_2022	Котельная ООО "ПЭК"	Комсомольская ул.,	Объекты административно-делового и культурного назначения	ПП_47_2022	2022	0,0906	0,0054	0,096
65	ПП_47_2024	Котельная ООО "ПЭК"	Комсомольская ул.,	Объекты административно-делового и культурного назначения	ПП_47_2024	2024	0,1359	0,008	0,1439

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
66	ПП_47_2025	Котельная ООО "ПЭК"	Комсомольская ул.,	Объекты административно-делового и культурного назначения	ПП_47_2025	2025	0,0906	0,0054	0,096
67	ПП_47_2026	Котельная ООО "ПЭК"	Комсомольская ул.,	Объекты административно-делового и культурного назначения	ПП_47_2026	2026	0,0453	0,0027	0,048

Таблица 5.2 – База абонентов, планируемых к подключению, в перспективных модельных базах (Вариант 2)

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
1	ПП_1_2020	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2020	2020	0,1017	0,022	0,1237
2	ПП_1_2021	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2021	2021	0,1806	0,0398	0,2204
3	ПП_1_2022	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2022	2022	0,1806	0,0398	0,2204
4	ПП_1_2023	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2023	2023	0,1806	0,0398	0,2204
5	ПП_1_2024	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2024	2024	0,1806	0,0398	0,2204
6	ПП_1_2025	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2025	2025	0,2708	0,0597	0,3305
7	ПП_1_2026	Новая котельная ППТ "Воргуша (Сокольники)"		ППТ "Воргуша (Сокольники)"	ПП_1_2026	2026	0,2708	0,0597	0,3305
8	ПП_2_2019_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2019_ГВС	2019	0	0,0712	0,0712
9	ПП_2_2019_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2019_ОТ	2019	0,3284	0	0,3284
10	ПП_2_2020_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2020_ГВС	2020	0	0,0713	0,0713
11	ПП_2_2020_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2020_ОТ	2020	0,3287	0	0,3287
12	ПП_2_2021_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2021_ГВС	2021	0	0,0957	0,0957
13	ПП_2_2021_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2021_ОТ	2021	0,4347	0	0,4347
14	ПП_2_2022_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2022_ГВС	2022	0	0,0957	0,0957
15	ПП_2_2022_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2022_ОТ	2022	0,4347	0	0,4347
16	ПП_2_2023_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2023_ГВС	2023	0	0,0957	0,0957

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
17	ПП_2_2023_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2023_ОТ	2023	0,4347	0	0,4347
18	ПП_2_2024_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2024_ГВС	2024	0	0,0957	0,0957
19	ПП_2_2024_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2024_ОТ	2024	0,4347	0	0,4347
20	ПП_2_2025_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2025_ГВС	2025	0	0,0655	0,0655
21	ПП_2_2025_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2025_ОТ	2025	0,2976	0	0,2976
22	ПП_2_2026_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2026_ГВС	2026	0	0,0655	0,0655
23	ПП_2_2026_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_2_2026_ОТ	2026	0,2976	0	0,2976
24	ПП_4_2017_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр. или индивидуальный источник	Урицкого ул., 5	ЖК "Петровская слобода".	ПП_4_2017_ГВС	2017	0	0,0193	0,0193
25	ПП_4_2017_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр. или индивидуальный источник	Урицкого ул., 6	ЖК "Петровская слобода".	ПП_4_2017_ОТ	2017	0,1107	0	0,1107
26	ПП_5_2018_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр. или индивидуальный источник	Урицкого ул., 5	ЖК "Петровская слобода".	ПП_5_2018_ГВС	2018	0	0,0269	0,0269
27	ПП_5_2018_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр. или индивидуальный источник	Урицкого ул., 5	ЖК "Петровская слобода".	ПП_5_2018_ОТ	2018	0,1547	0	0,1547
28	ПП_6_2017_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр. или индивидуальный источник	Магистральная ул., 39	Строительство 21-квартирного жилого дома №6 по ул. Магистральная	ПП_6_2017_ГВС	2017	0	0,0118	0,0118
29	ПП_6_2017_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр. или индивидуальный источник	Магистральная ул., 39	Строительство 21-квартирного жилого дома №6 по ул. Магистральная	ПП_6_2017_ОТ	2017	0,068	0	0,068

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
30	ПП_7_2018	Новая котельная "Больничный комплекс" или индивидуальный источник	Вокзальная ул., 2	Строительство 33-х квартирного жилого дома по ул. Вокзальная, д. 2 (возле д. 15)	ПП_7_2018	2018	0,0938	0,0163	0,1101
31	ПП_8_2019	Новая котельная "Больничный комплекс" или индивидуальный источник	Вокзальная ул., 12	Строительство 33-х квартирного жилого дома по ул. Вокзальная, д. 12	ПП_8_2019	2019	0,0938	0,0163	0,1101
32	ПП_9_2017	Новая котельная "Фрегат" или индивидуальный источник	Плановый пр-д.	ЖК "Трилогия". Строительство 9-ти квартирного жилого дома по ул. Плановый проезд (строение №2)	ПП_9_2017	2017	0,0263	0,0046	0,0309
33	ПП_10_2017	Новая котельная "Фрегат" или индивидуальный источник	Плановый пр-д.	ЖК "Трилогия". Строительство 24-квартирного жилого до (строение №1) по ул. Плановый проезд	ПП_10_2017	2017	0,0703	0,0123	0,0826
34	ПП_11_2018	Новая котельная "Фрегат" или индивидуальный источник	Плановый пр-д.	ЖК "Трилогия". Строительство 36-ти квартирного жилого дома по ул. Плановый проезд (строение №3)	ПП_11_2018	2018	0,1055	0,0184	0,1239
35	ПП_12_2018	Новая котельная "Фрегат" или индивидуальный источник	Плановый пр-д.	ЖК "Трилогия". Строительство 9-квартирного жилого до (строение №4) по ул. Плановый проезд	ПП_12_2018	2018	0,0263	0,0046	0,0309
36	ПП_13_2017 (ИТП)	Индивидуальное теплоснабжение	Призывной пер.,	Строительство 36-ти квартирного жилого дома по пер. Призывному	ПП_13_2017	2017	0,1111	0,0194	0,1305

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
37	ПП_14_2019	Новая котельная "Фрегат"	Конная ул., 4	Строительство 2-х этажного жилого дома на месте снесенного ул. Конная, д. 4	ПП_14_2019	2019	0,0281	0,0049	0,033
38	ПП_15_2020	Новая котельная "Фрегат"	Народная пл., 4	Строительство 2-х этажного жилого дома на месте снесенного пл. Народная, д. 4	ПП_15_2020	2020	0,0703	0,0123	0,0826
39	ПП_16_2020	Новая котельная "Фрегат"	Народная пл., 3	Строительство 2-х этажного жилого дома на месте снесенного пл. Народная, д. 3	ПП_16_2020	2020	0,0844	0,0147	0,0991
40	ПП_31_2020_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	Детский сад на 140 мест в 10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_31_2020_ГВС	2020	0	0,0069	0,0069
41	ПП_31_2020_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	Детский сад на 140 мест в 10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_31_2020_ОТ	2020	0,1185	0	0,1185
42	ПП_31_2021_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	Детский сад на 140 мест в 10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_31_2021_ГВС	2021	0	0,0062	0,0062
43	ПП_31_2021_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр.	Менделеева ул.,	Детский сад на 140 мест в 10-й мкр., ул. Менделеева	ПП_31_2021_ОТ	2021	0,1057	0	0,1057
44	ПП_32_2019	Новая котельная "Фрегат"	Озерная ул.,	Гостиница на 140 мест 8-эт. по ул. Озерная	ПП_32_2019	2019	0,1302	0,0185	0,1487
45	ПП_32_2020	Новая котельная "Фрегат"	Озерная ул.,	Гостиница на 140 мест 8-эт. по ул. Озерная	ПП_32_2020	2020	0,1302	0,0185	0,1487
46	ПП_33_2018_ГВС	Новая котельная 5; 6 мкр.	Урицкого ул.,	Торговый центр по ул. Урицкого	ПП_33_2018_ГВС	2018	0	0,0066	0,0066
47	ПП_33_2018_ОТ	Новая котельная 5; 6 мкр.	Урицкого ул.,	Торговый центр по ул. Урицкого	ПП_33_2018_ОТ	2018	0,1134	0	0,1134
48	ПП_34_2017	Новая котельная "Валовое кольцо" или автономная котельная	Комитетская ул., 22	Строительство кафе по ул. Комитетская, д. 22	ПП_34_2017	2017	0,0118	0,0007	0,0125

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
49	ПП_35_2018	Новая котельная по ул. Свободы, 98 (Брембола)	Магистральная ул., 20	Строительство технического корпуса по ул. Магистральная, 20	ПП_35_2018	2018	0,0778	0,0046	0,0824
50	ПП_36_2019 (ИТП)	Индивидуальное теплоснабжение	Ветеринарный пер., 3	Строительство туристического комплекса пер. Ветеринарный, д. 3	ПП_36_2019	2019	0,0846	0,0049	0,0895
51	ПП_37_2017	Новая котельная "Фрегат"	Кузнецова ул., 9	Строительство 4-х этажного здания гостиницы по ул. Кузнецова, д. 9	ПП_37_2017	2017	0,2115	0,0124	0,2239
52	ПП_38_2017	Новая котельная "Больничный комплекс"	Свободы ул., 18	Строительство торгово-офисного здания по ул. Свободы, д.18	ПП_38_2017	2017	0,0254	0,0015	0,0269
53	ПП_39_2019	Новая котельная "Валовое кольцо"	Советская ул., 33	Строительство административно-офисного здания (ул. Советская, д. 33)	ПП_39_2019	2019	0,1692	0,0099	0,1791
54	ПП_40_2017_ГВС	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 13	Магазин	ПП_40_2017_ГВС	2017	0	0,0012	0,0012
55	ПП_40_2017_ОТ	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 13	Магазин	ПП_40_2017_ОТ	2017	0,0212	0	0,0212
56	ПП_41_2018	Новая котельная "Валовое кольцо"	Горсоветский пер., 1	Изолятор временного содержания	ПП_41_2018	2018	0,0778	0,0046	0,0824
57	ПП_42_2017	Котельная п. Молодежный	Магистральная ул., 41А	Административно-торговый центр	ПП_42_2017	2017	0,0575	0,0034	0,0609
58	ПП_43_2017	Новая котельная по ул. Свободы, 98 (Брембола)	Магистральная ул., 3А	Производственно-складской корпус	ПП_43_2017	2017	0,055	0,0032	0,0582
59	ПП_44_2018	Котельная по ул. Зеленая или индивидуальный источник	Кардовского ул., 70	Торгово-офисный центр (корпуса А и Б)	ПП_44_2018	2018	0,0931	0,0054	0,0985
60	ПП_44_2019	Котельная по ул. Зеленая	Кардовского ул., 70	Торгово-офисный центр (корпуса А и Б)	ПП_44_2019	2019	0,0931	0,0054	0,0985

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД). КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование узла	Источник теплоснабжения	Адрес	Назначение здания	Номер ПП	Год ввода	Планируемая к подключению нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Планируемая к подключению среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/час	Планируемая к подключению суммарная нагрузка, Гкал/час
61	ПП_45_2021	Новая котельная "Фрегат"	Комсомольская ул., 1	Здание социально-культурного назначения	ПП_45_2021	2021	0,0528	0,0031	0,0559
62	ПП_45_2022	Новая котельная "Фрегат"	Комсомольская ул., 3	Здание социально-культурного назначения	ПП_45_2022	2022	0,0755	0,0045	0,08
63	ПП_46_2023	Новая котельная "Фрегат"	Кузнецова ул.,	Объекты административно-делового и культурного назначения	ПП_46_2023	2023	0,1208	0,0071	0,1279
64	ПП_47_2022	Новая котельная "Фрегат"	Комсомольская ул.,	Объекты административно-делового и культурного назначения	ПП_47_2022	2022	0,0906	0,0054	0,096
65	ПП_47_2024	Новая котельная "Фрегат"	Комсомольская ул.,	Объекты административно-делового и культурного назначения	ПП_47_2024	2024	0,1359	0,008	0,1439
66	ПП_47_2025	Новая котельная "Фрегат"	Комсомольская ул.,	Объекты административно-делового и культурного назначения	ПП_47_2025	2025	0,0906	0,0054	0,096
67	ПП_47_2026	Новая котельная "Фрегат"	Комсомольская ул.,	Объекты административно-делового и культурного назначения	ПП_47_2026	2026	0,0453	0,0027	0,048

6 ДОКУМЕНТЫ ПО АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ

По результатам актуализации электронной модели системы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области разработаны следующие документы:

- настоящий документ - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области на период до 2032 года (актуализация на 2018 год). Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.003.000);
- «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области на период до 2032 года (актуализация на 2018 год). Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.003.000). Приложение 1. Инструкция пользователя ГИС ZuluServer» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.003.001);
- «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области на период до 2032 года (актуализация на 2018 год). Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.003.000). Приложение 2. Инструкция пользователя ГИС ZuluThermo» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.003.002);
- «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области на период до 2032 года (актуализация на 2018 год). Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.003.000). Приложение 3. Графическая часть» (шифр шифр 78405.ОМ-ПСТ.003.003);
- «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области на период до 2032 года (актуализация на 2018 год). Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения (шифр 78405.ОМ-ПСТ.001.000). Приложение 4.

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.004.001);

- «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области на период до 2032 года (актуализация на 2018 год). Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (шифр 78405.ОМ-ПСТ.004.000). Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.004.001).

По результатам актуализации электронной модели системы теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области разработаны следующие модельные базы:

- модельная база «ts_2017» («Существующее положение») - актуализированная модельная база по существующему состоянию системы теплоснабжения;
- модельная база «ts_2032_var_1» - модельная база по перспективному развитию системы теплоснабжения на 2032 год;
- модельная база «ts_2032_var_2» - модельная база по перспективному развитию системы теплоснабжения на 2032 год.

Характеристики тепловых сетей систем теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Переславля-Залесского Ярославской области на период до 2032 года (актуализация на 2018 год). Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.001.000). Приложение 2. Тепловые сети» (шифр 78405.ОМ-ПСТ.001.002).